


BASES DE PARTIDA

Población	3954 Habitantes.
Caudal medio diario	790,80 m ³ /día.
Caudal medio horario (Qm)	32,95 m ³ /h.
Caudal punta horario (Qp = 2,40 Qm)	79,08 m ³ /h.
Caudal máximo entrada a la planta (10 Qm)	329,50 m ³ /h.
Caudal máximo entrada en pretratamiento (3Qm)	98,85 m ³ /h.
Caudal máximo línea de tormentas	230,65 m ³ /h.
Carga diaria DBO5	237 Kg/día.
Carga diaria sólidos en suspensión	160 Kg/día.
Carga diaria NTK	40 Kg/día.

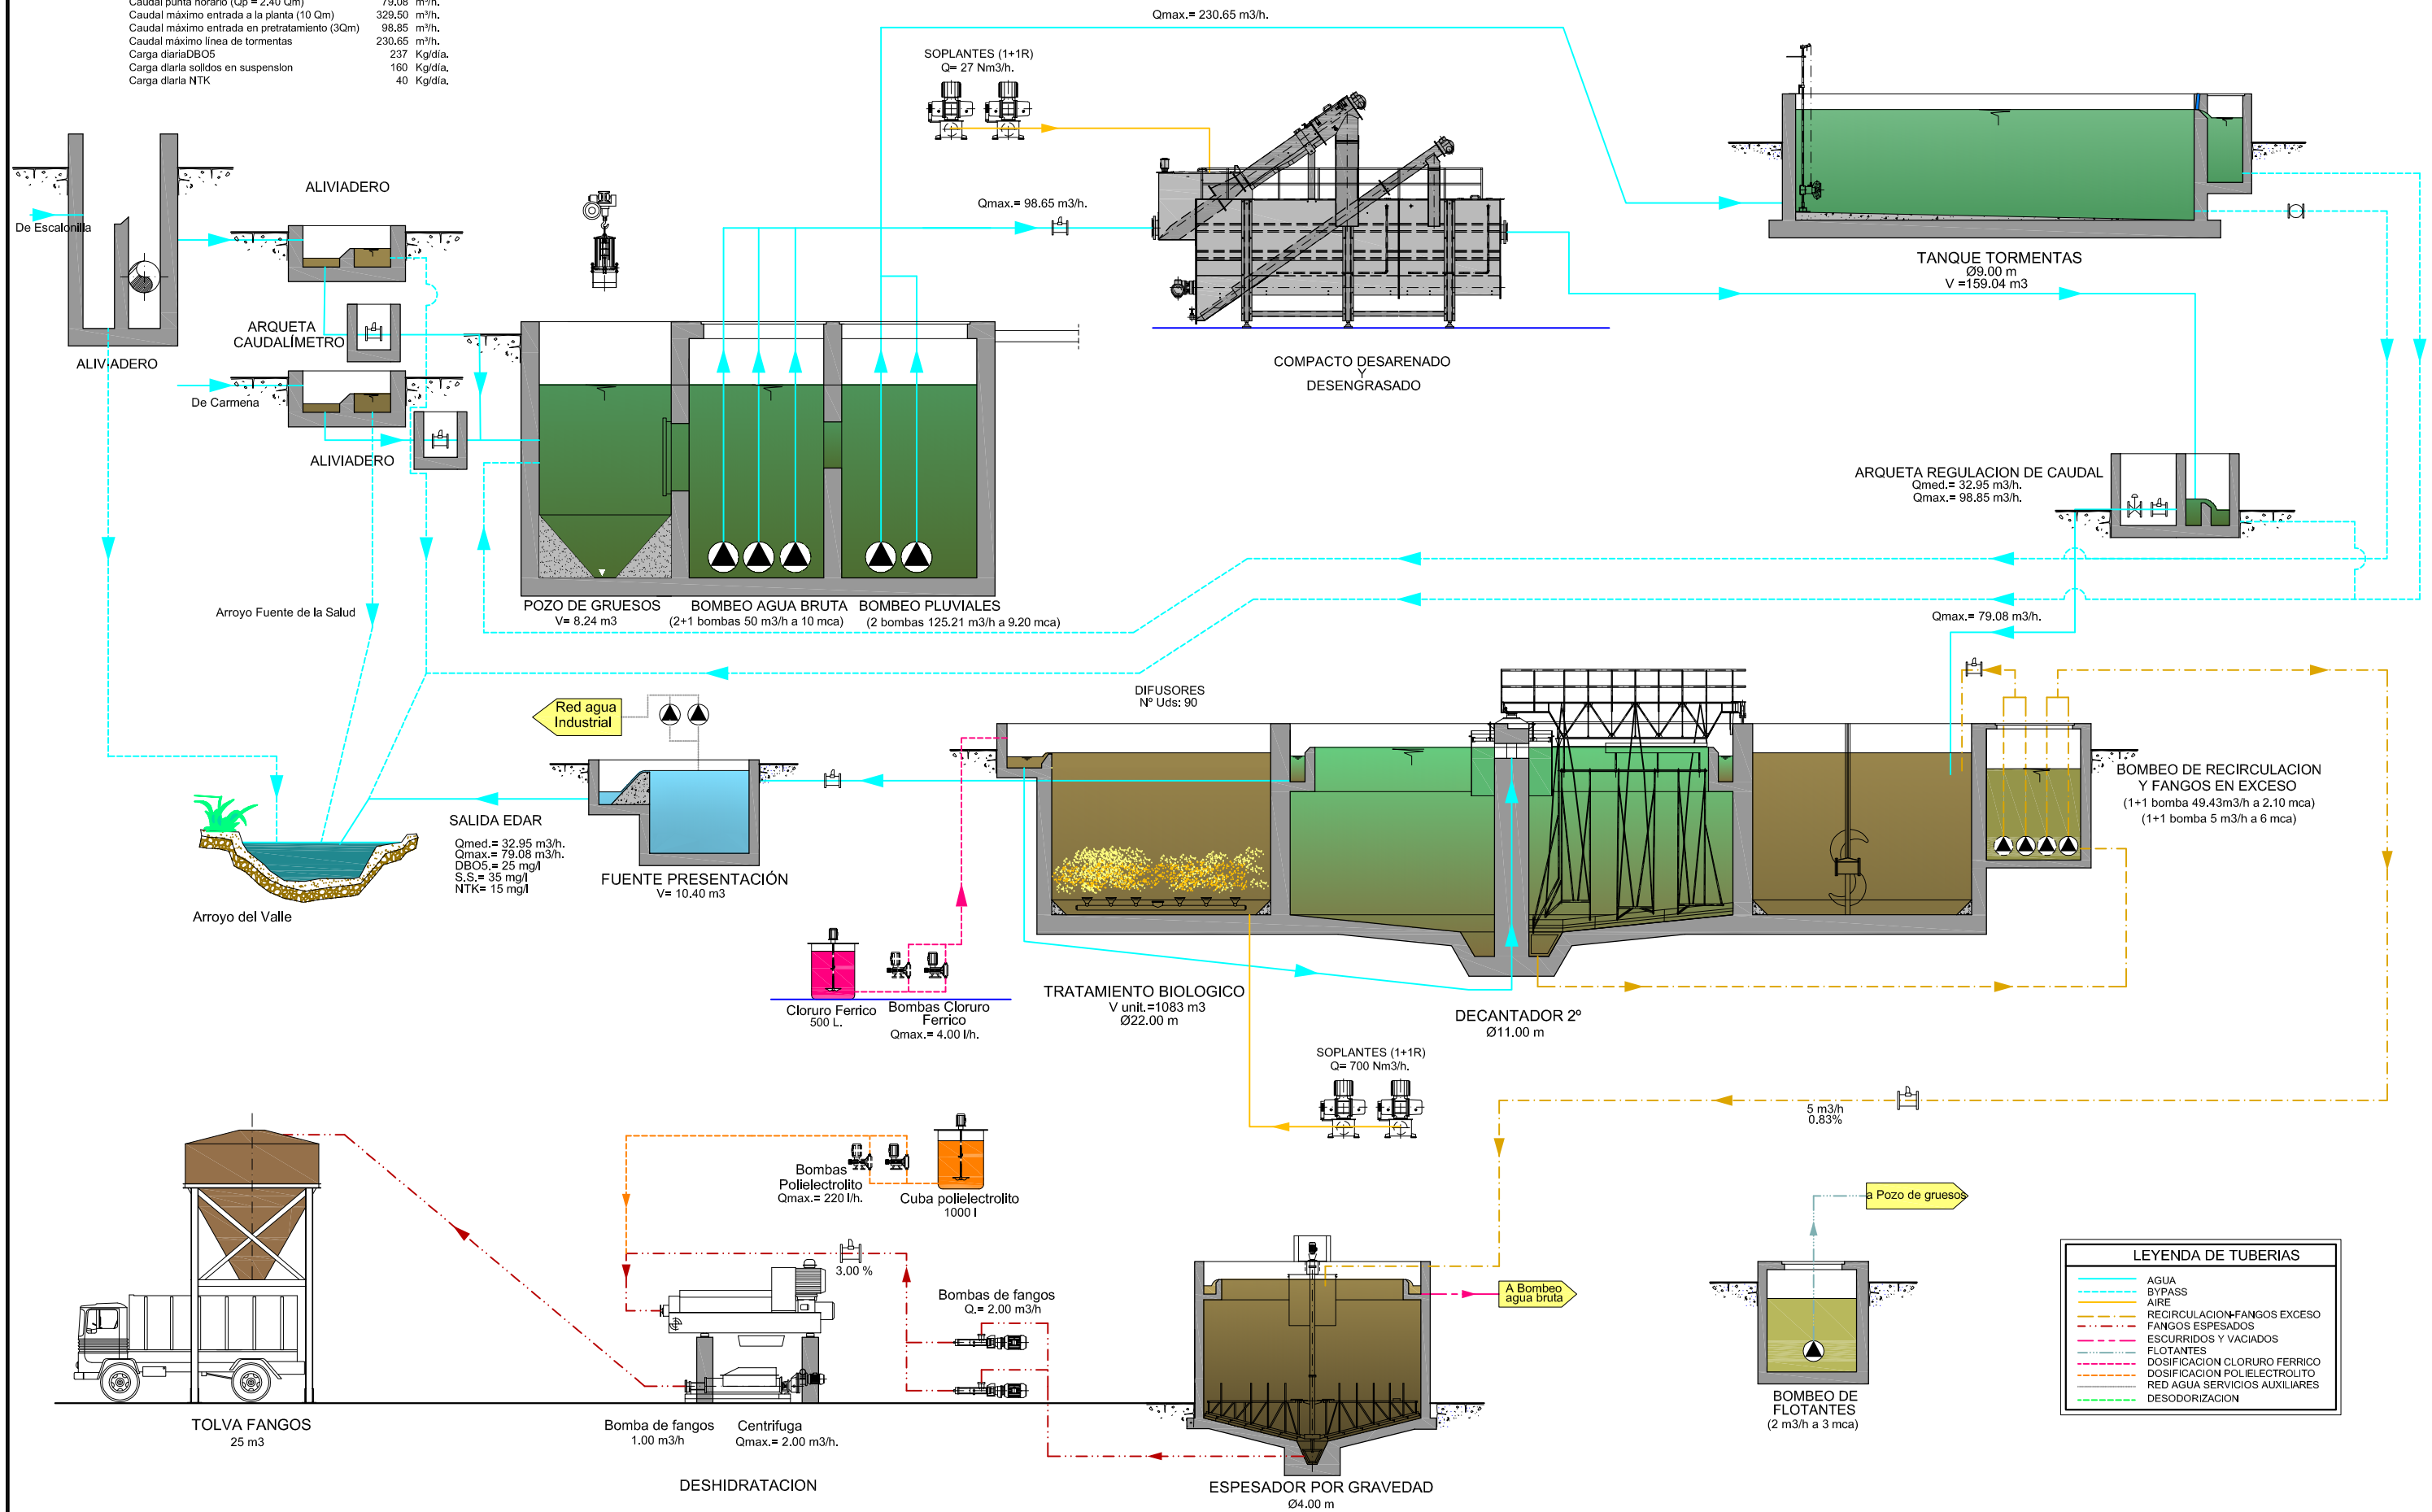

LEYENDA DE TUBERIAS	
—	AGUA
—	BYPASS
—	AIRE
—	RECIRCULACION-FANGOS EXCESO
—	FANGOS ESPESADOS
—	ESCURRIDOS Y VACIADOS
—	FLOTANTES
—	DOSIFICACION CLORURO FERRICO
—	DOSIFICACION POLIELECTROLITO
—	RED AGUA SERVICIOS AUXILIARES
—	DESODORIZACION