POZO DE GRUESOS BOMBEO AGUA BRUTA Y TANQUE DE TORMENTAS

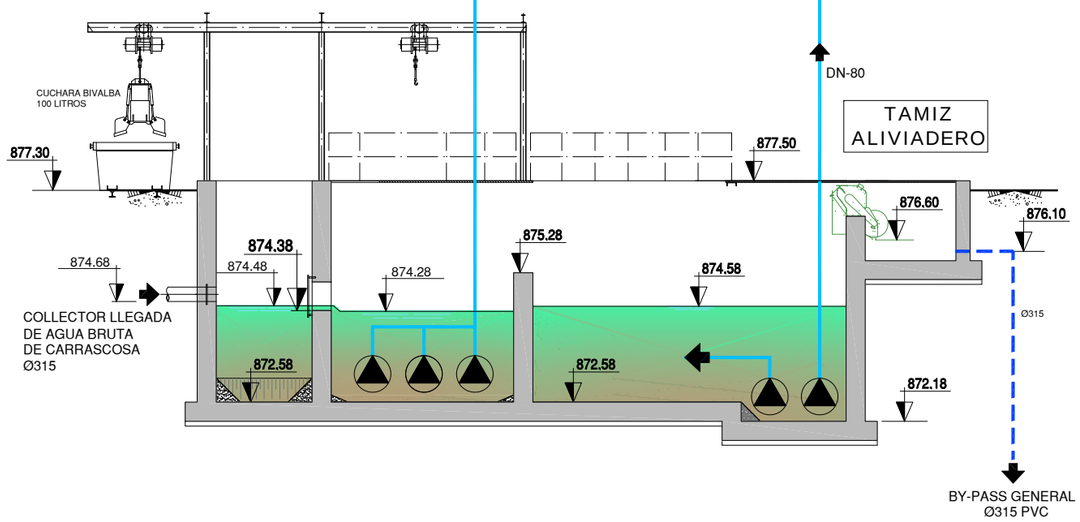

CAUDALIMETRO

DN-100

PRETRATAMIENTO COMPACTO

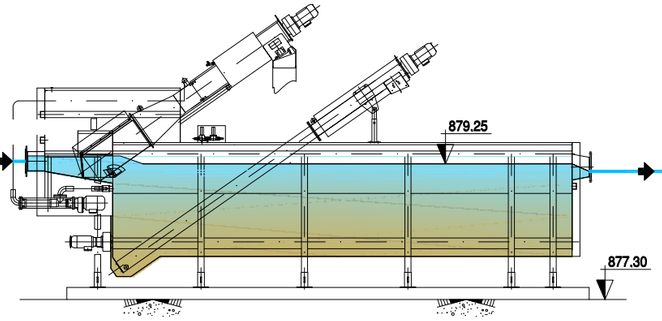

DN-150

ARQUETA DE BOMBEO DE AGUA TRATADA

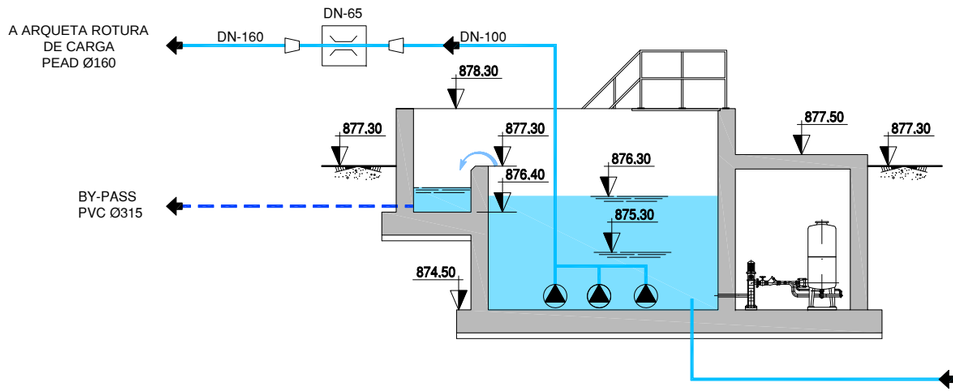

REACTOR BIOLÓGICO Y DECANTADOR SECUNDARIO

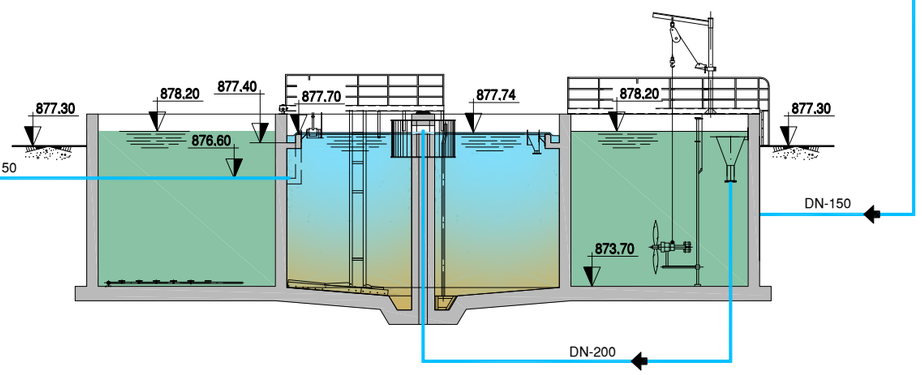

LEYENDA

LÍNEA DE AGUA.

LÍNEA DE BY-PASS.

FORMATO DE REFERENCIA ORIGINAL: DIN A-1

Aguas de Castilla-La Mancha
Cuidamos de nuestras aguas
Castilla-La Mancha

V° B° EL INGENIERO DIRECTOR DE LAS OBRAS:
FDO.: JOSE RAMÓN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

V° B° EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:
FDO.: ISABEL SÁNCHEZ LÓPEZ
I.C.C.P. COLEGIADO N° 12.990

EMPRESA CONSTRUCTORA:
ISOLUX CORSÁN
ISOLUX WAT
FDO.: BERNARDO PÉREZ MOYA

TITULO:
PROYECTO DE LIQUIDACIÓN DEL
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS E.D.A.R.S EN PALOMARES DEL CAMPO, CARRASCOSA DEL CAMPO,MONTALBO,PINEDA DE GIGÜELA,TORREJONCILLO,VALPARAISO DE ABAJO-VALPARAISO DE ARRIBA Y OLMEDILLA DEL CAMPO-LORANCA DEL CAMPO (CUENCA)

CLAVE: E.D.A.R. CARRASCOSA DEL CAMPO
ACLM/01/OB/022/07

FECHA: NOVIEMBRE 2011
ESCALAS: S/E

FECHA	8.NOV.11	
REALIZADO	P. ARGUDO	
COMPROBADO	I. SANCHEZ	
APROBADO	B. PEREZ	

TITULO DEL PLANO: PIEZOMÉTRICA .

REF. C-104
PL. N° 05

Dibujado/Trazado | Fecha: 15.11.2011 | N° FICH. #elcmetrica