

ALMACENAMIENTO FANGO DESHIDRATADO

V = 20 m³
DS-100

V = 25 m³

SECADO FANGOS POR CENTRIFUGADORAS


Nº ud 1
Q = 4 m³/h
SDC-100

BOMBEO DE FANGOS A SECADO

1+1 ud.
Q = 1.5 a 6 m³/h
H = 10 m.c.a.

ESPESADOR

DIAMETRO = 5.00 m.
V = 60.20 m³
EEP-100

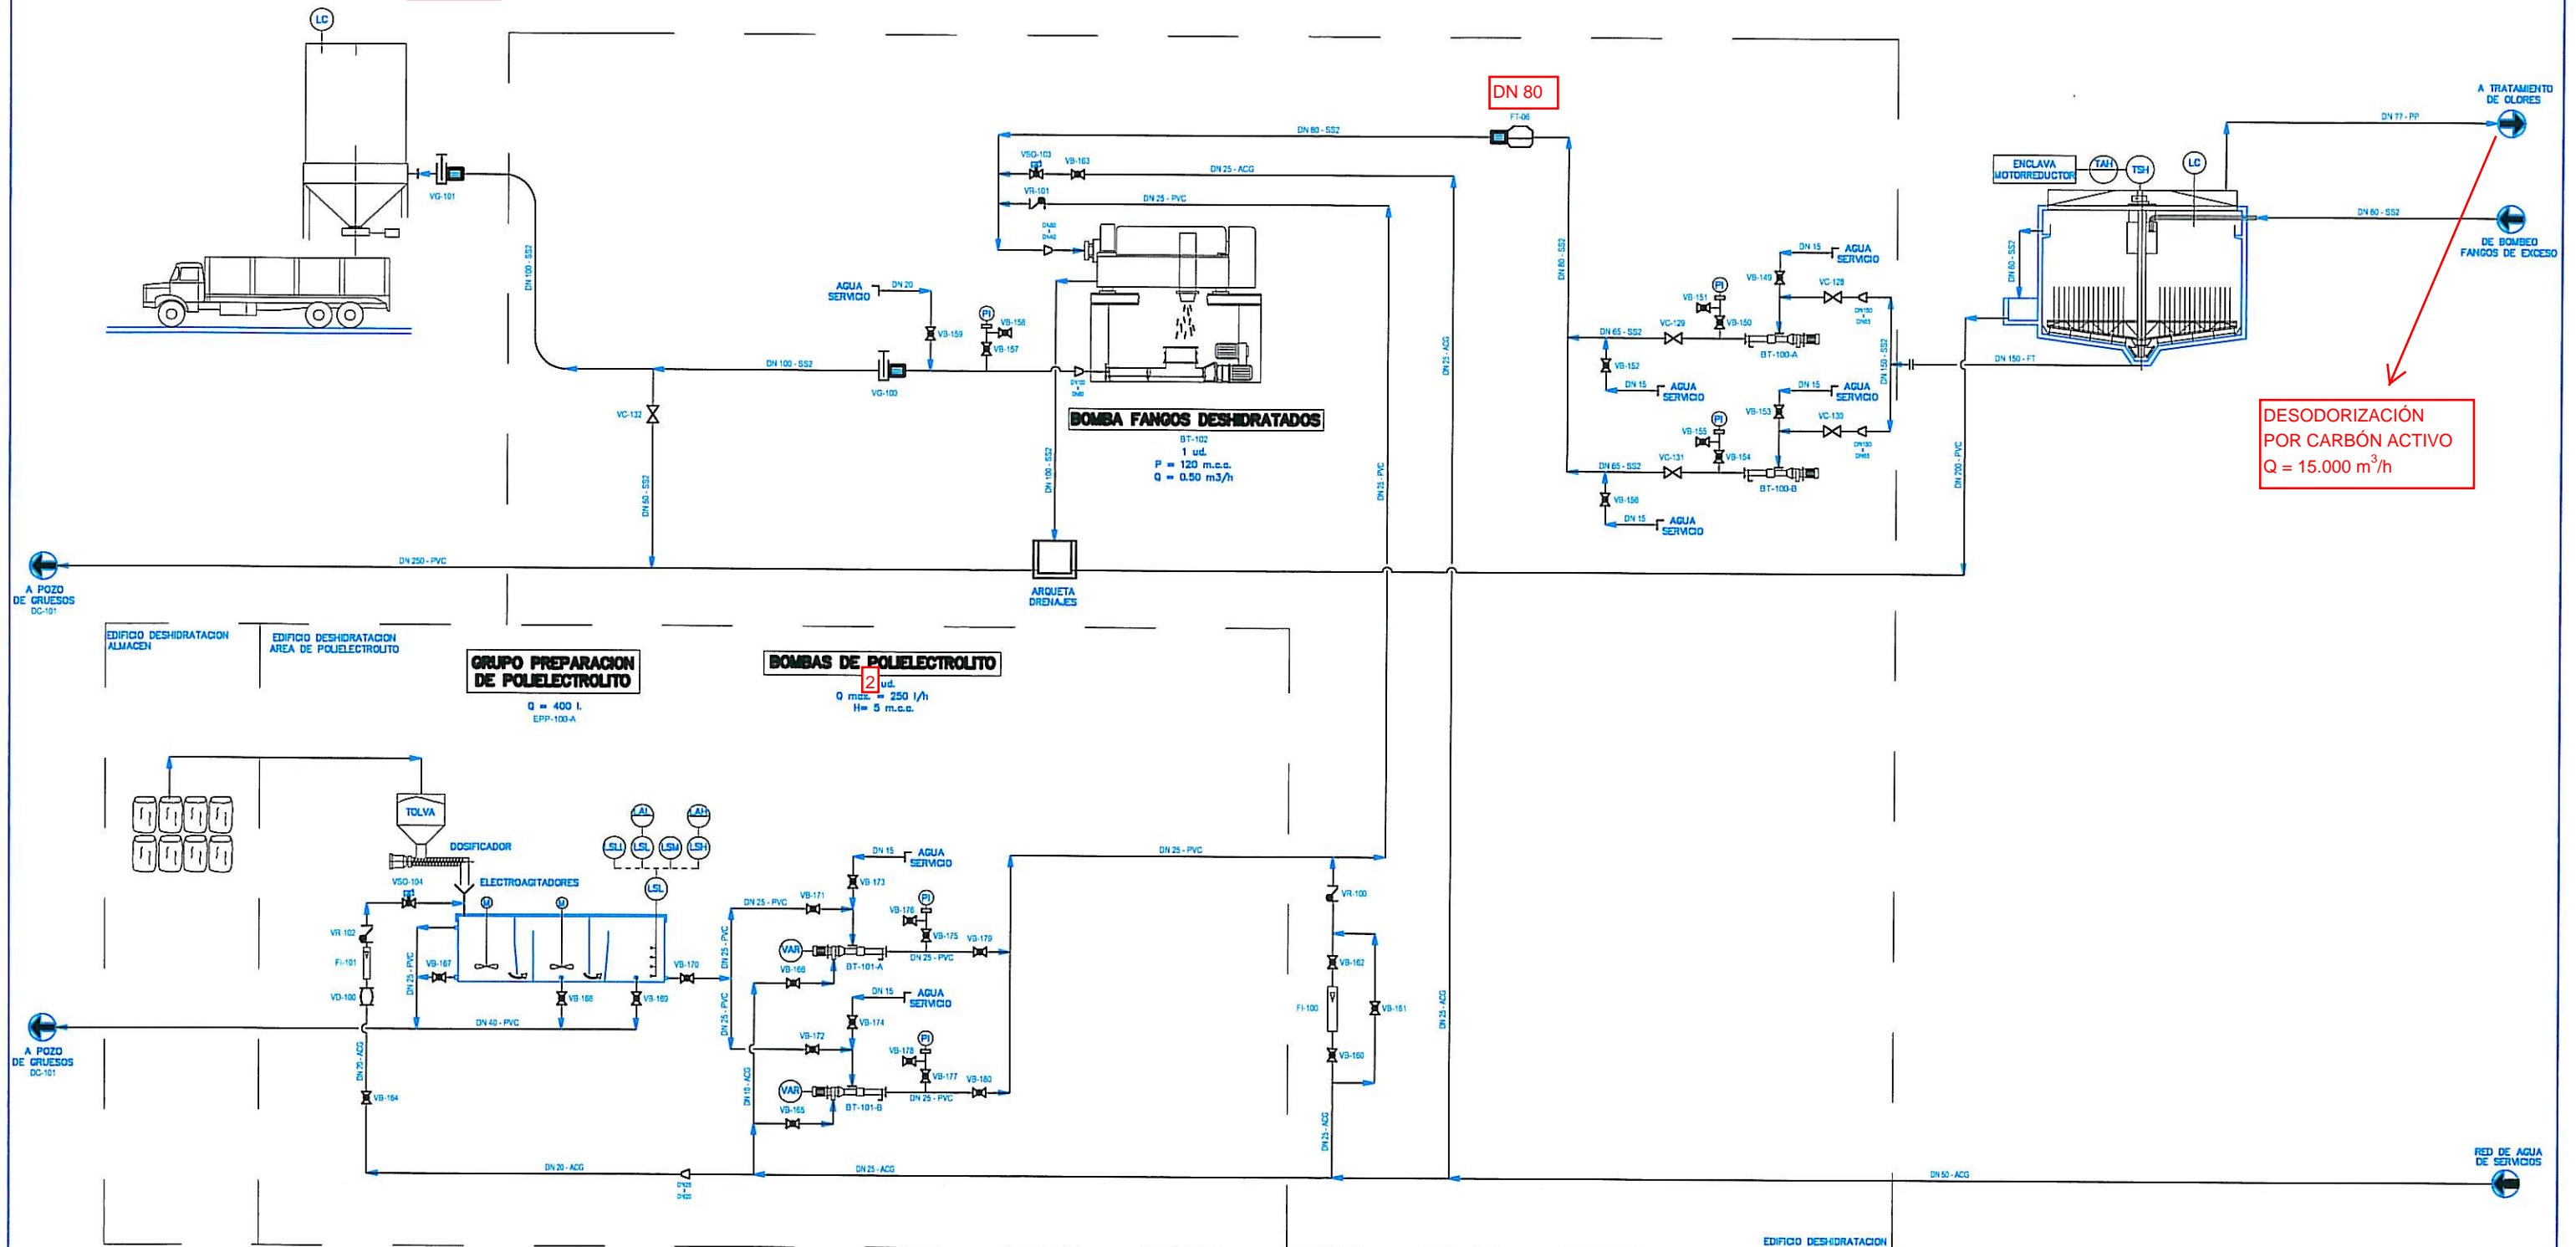

DESODORIZACIÓN
POR CARBÓN ACTIVO
Q = 15.000 m³/h

LEYENDA

- VALVULA DE MEMBRANA
- VALVULA REDUCTORA DE PRESION
- VALVULA BOLA
- VALVULA DE SOLENOIDE
- VALVULA MOTORIZADA
- VALVULA MARIPOSA
- VALVULA RETENCION
- APAGALLAMAS
- VALVULA CON APERTURA CONTROLADA EN UNA DIRECCION (SIMPLE EFECTO)
- VALVULA CON APERTURA CONTROLADA EN DOS DIRECCIONES (DOBLE EFECTO)
- VALVULA DE SEGURIDAD
- VALVULA COMPUERTA ASIENITO
- MOTOR
- VARIADOR DE FRECUENCIA
- VALVULA DE 3 VIAS
- VALVULA CON POSICIONADOR
- MEDIDOR CAUDAL PLACA DE ORIFICIO
- ACOPAMIENTO DE GOMA
- CARRETE DESMONTAJE
- ROTAMETRO
- VALVULA REGULADORA PRESION
- VALVULA DE GUILLOTINA

REVISADO POR

iberconsult
INGENIERIA