


REVISADO POR **iberconsult**
INGENIERIA

LEYENDA

- | | | | |
|--|---|--|----------------------------------|
| | VALVULA BOLA | | VALVULA CONTRAPRESION |
| | VALVULA DE SOLENOIDE | | VALVULA DE 3 VIAS |
| | VALVULA MOTORIZADA | | VALVULA CON POSICIONADOR |
| | VALVULA MARIPOSA | | MEDIDOR CAUDAL PLACA DE ORIFICIO |
| | VALVULA RETENCION | | ACOPAMIENTO DE GOMA |
| | VALVULA CON APERTURA CONTROLADA EN UNA DIRECCION (SIMPLE EFECTO) NEUMATICA | | CARRETE DESMONTAJE |
| | VALVULA CON APERTURA CONTROLADA EN DOS DIRECCIONES (DOBLE EFECTO) NEUMATICA | | MEDIDOR CAUDAL ELECTROMAGNETICO |
| | VALVULA DE SEGURIDAD | | ROTAMETRO |
| | VALVULA COMPUERTA ASIENITO | | MEDIDOR CAUDAL |
| | MOTOR | | |
| | VARIADOR DE FRECUENCIA | | |

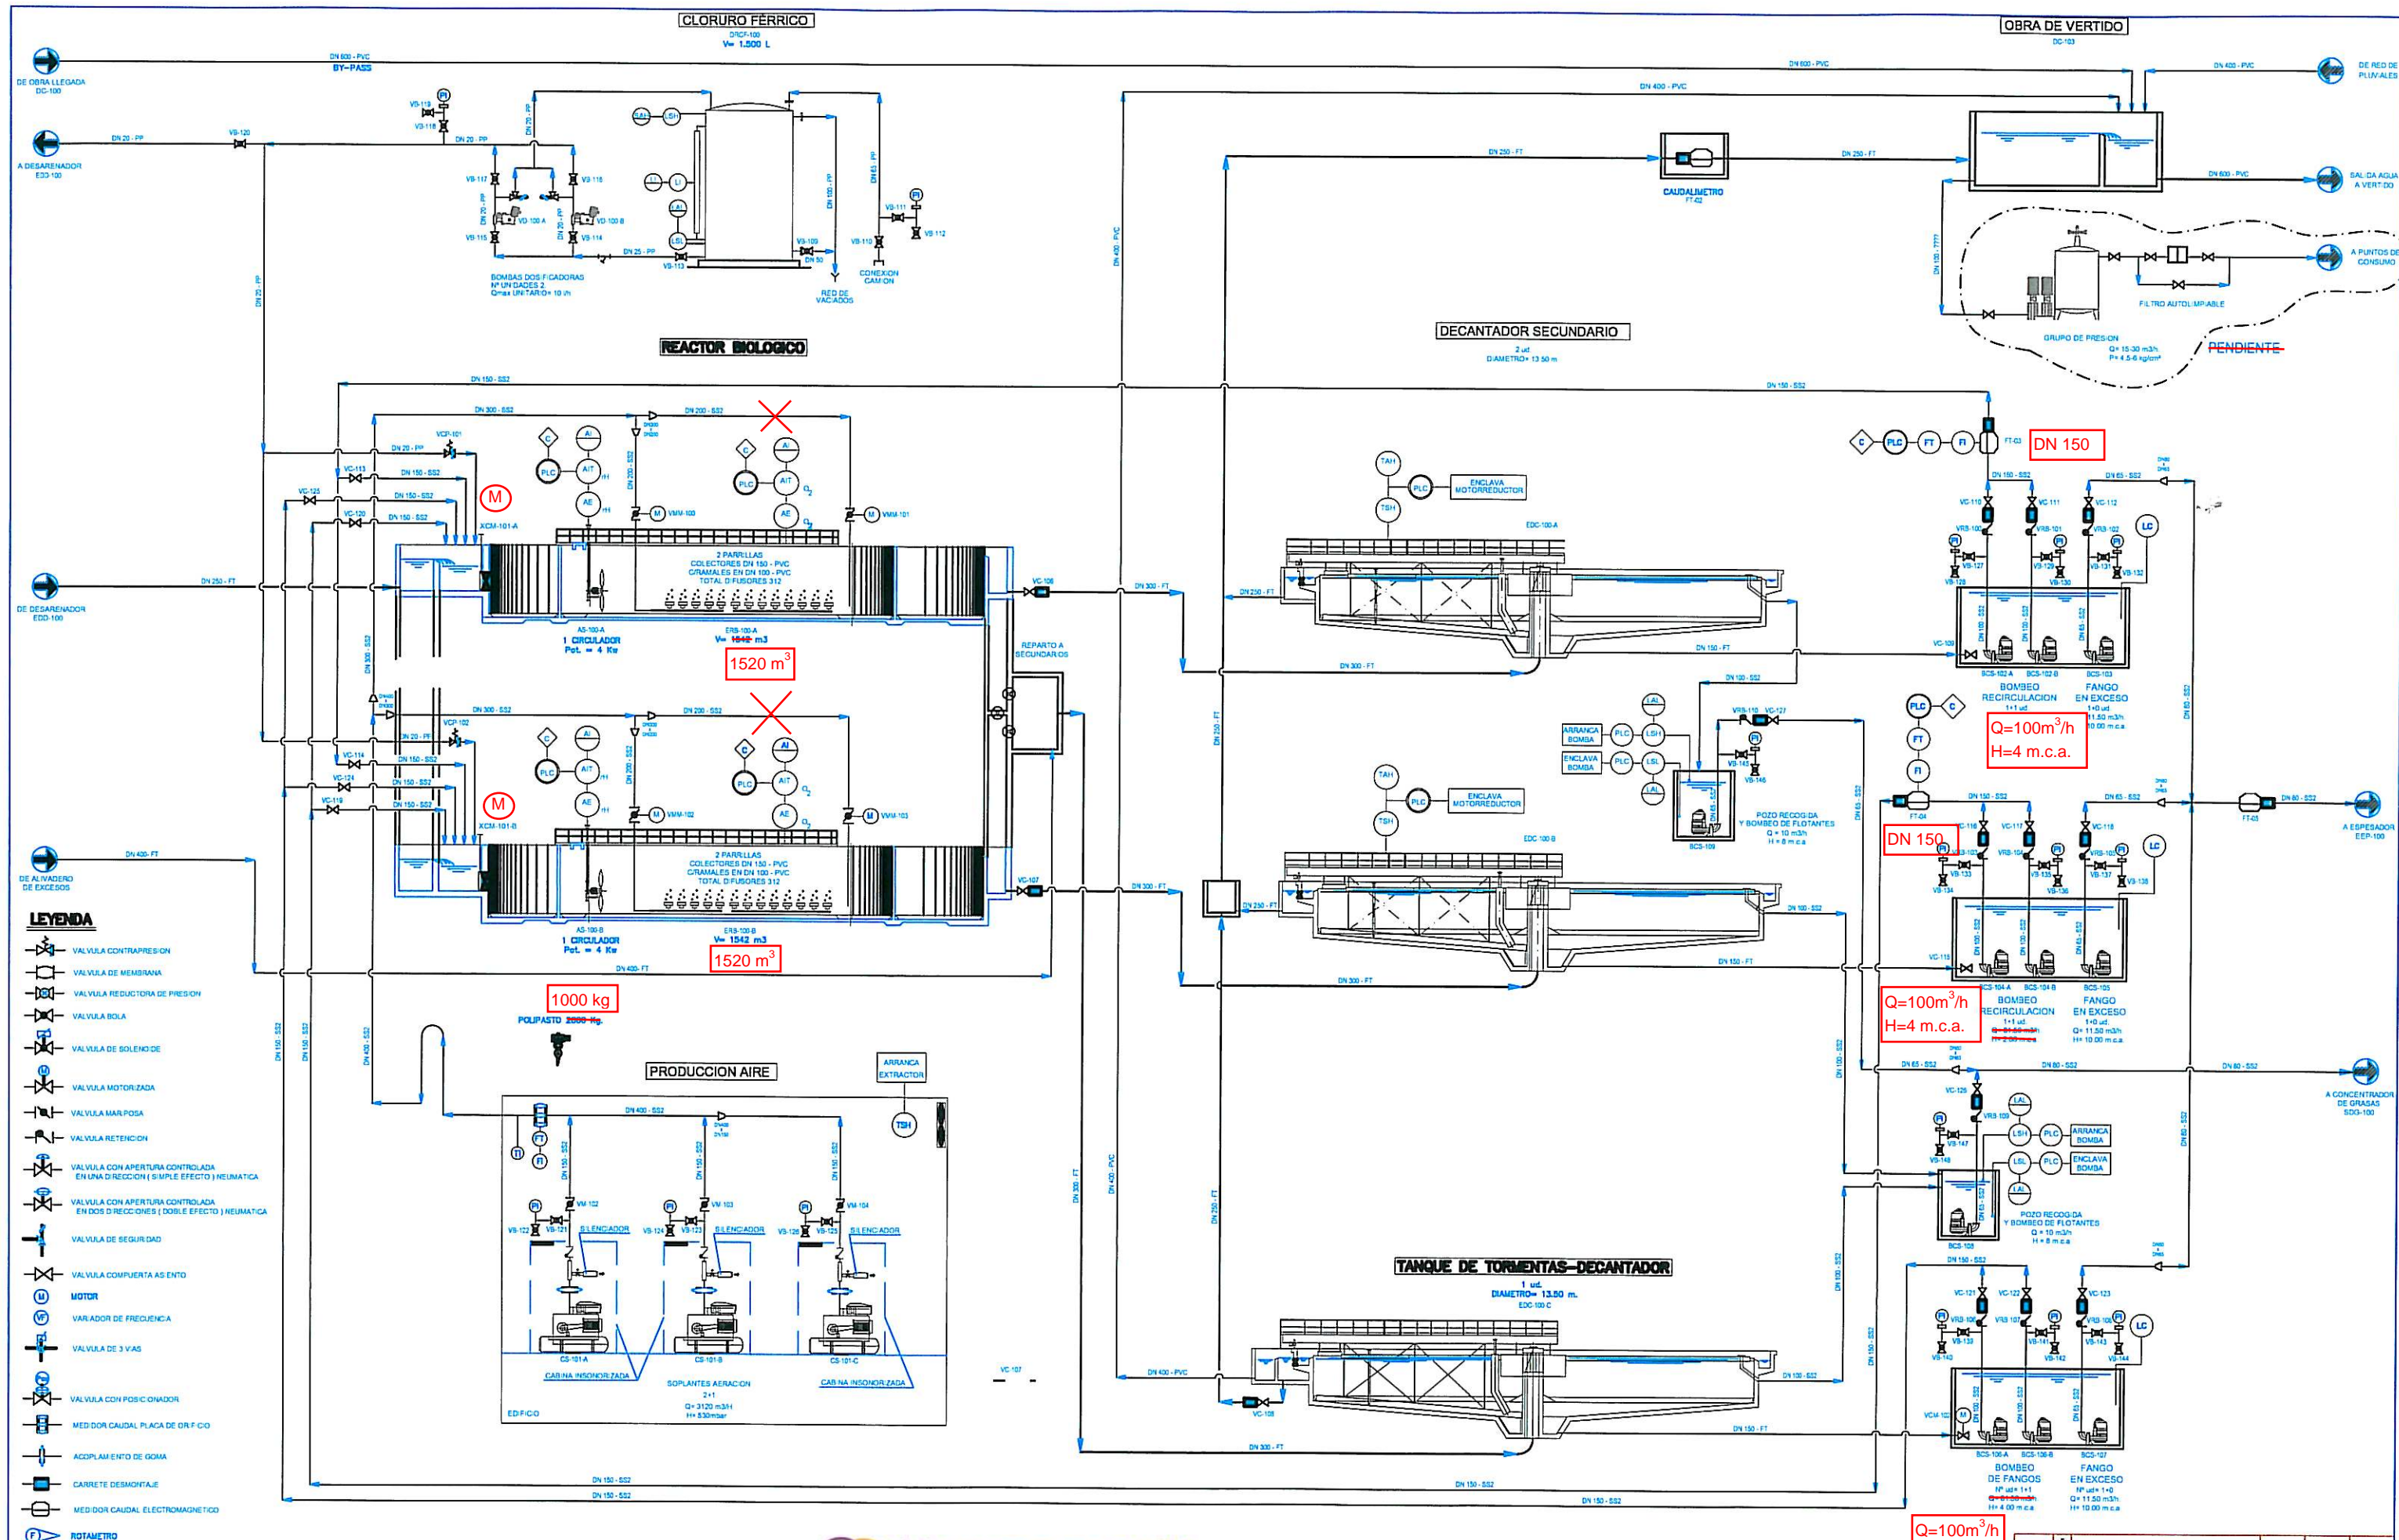

- LEYENDA**
- VALVULA CONTRAPRESION
 - VALVULA DE MEMBRANA
 - VALVULA REDUCTORA DE PRESION
 - VALVULA BOLA
 - VALVULA DE SOLENOIDE
 - VALVULA MOTORIZADA
 - VALVULA MAR POSA
 - VALVULA RETENCION
 - VALVULA CON APERTURA CONTROLADA EN UNA DIRECCION (SIMPLE EFECTO) NEUMATICA
 - VALVULA CON APERTURA CONTROLADA EN DOS DIRECCIONES (DOBLE EFECTO) NEUMATICA
 - VALVULA DE SEGURIDAD
 - VALVULA COMPUERTA AS ENTO
 - MOTOR
 - VARIADOR DE FRECUENCIA
 - VALVULA DE 3 VIAS
 - VALVULA CON POSICIONADOR
 - MEDIDOR CAUDAL PLACA DE ORIFICIO
 - ACOPLE ENTO DE GOMA
 - CARRETE DESMONTAJE
 - MEDIDOR CAUDAL ELECTROMAGNETICO
 - ROTAMETRO
 - MANOMETRO
 - TERMOMETRO

REVISADO POR **iberconsult** INGENIERIA

ALMACENAMIENTO FANGO DESHIDRATADO

V=25 m³

SECADO FANGOS POR CENTRIFUGADORAS

Nº ud 1
Q= 6 m³/h
SDC-100

BOMBEO DE FANGOS A SECADO

1+1 ud.
Q max = 8 m³/h
H= 10 m.c.a.

ESPESADOR

DIAMETRO = 6.50 m.
V= 136.30 m³
EEP-100

GRUPO PREPARACION DE POLELECTROLITO

Q = 400 l/h
EEP-100-A

BOMBAS DE POLELECTROLITO

Q max. = 250 l/h
H= 5 m.c.a.

2 Ud.

DESODORIZACIÓN POR CARBÓN ACTIVO
Q = 18.000 m³/h

LEYENDA

- VALVULA DE MEMBRANA
- VALVULA REDUCTORA DE PRESION
- VALVULA BOLA
- VALVULA DE SOLENOIDE
- VALVULA MOTORIZADA
- VALVULA MARIPOSA
- VALVULA RETENCION
- APAGALLAMAS
- VALVULA CON APERTURA CONTROLADA EN UNA DIRECCION (SIMPLE EFECTO)
- VALVULA CON APERTURA CONTROLADA EN DOS DIRECCIONES (DOBLE EFECTO)
- VALVULA DE SEGURIDAD
- VALVULA COMPUERTA ASIENITO
- MOTOR
- VARIADOR DE FRECUENCIA
- VALVULA DE 3 VAS
- VALVULA CON POSICIONADOR
- MEJOR CUAL PLACA DE ORIFICIO
- ACOPAMIENTO DE GOMA
- CARRETE DESMONTAJE
- ROTAMETRO
- VALVULA REGULADORA PRESION
- VALVULA DE GUILLOTINA

REVISADO POR



Miguel Ángel Ruiz Rodríguez
Nº Colegiado: 17.208

Salvador Priego Alegria
Nº Colegiado: 6.002

Luis Javier Romero de Córdoba
Nº Colegiado: 14.212

Emilio Soler Monsalve

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LOS COLECTORES Y ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE AJOFRIN - BURGUILLOS Y POLAN - GUADAMUR EN TOLEDO

ESCALA
S/E
Numérica
Gráfica

ORIGINAL UNE-A1
FECHA
SEPTIEMBRE 2007

FECHA	Rev.	Descripción de la Edición	Elaborado	Comprobado	Aprobado
04-11-2008	1	AGREGADO DE JUNTAS DE DESARME	M.A.C.	M.A.C.	S.H.
25-04-2008	0	Primera Edición	M.A.C.	M.A.C.	S.H.

TITULO DEL PLANO
POLAN - GUADAMUR
DIAGRAMA PROCESO FANGOS
Nº DE PLANO
ED-01
Hoja 4 de 4