

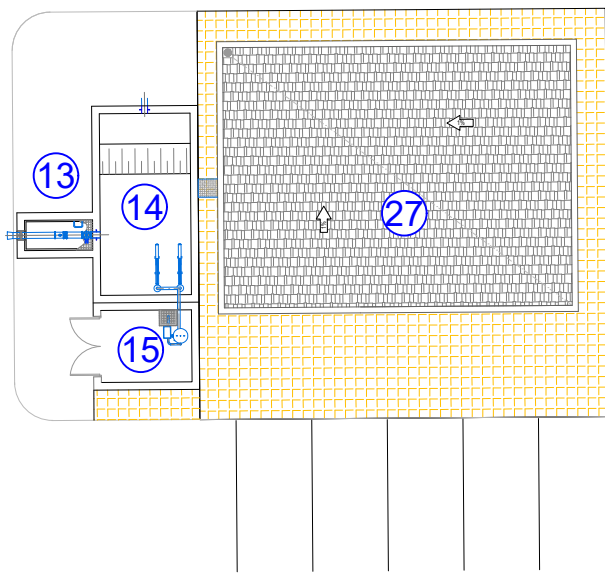






LEYENDA	
1	POZO DE GRUESOS
2	POZO DE BOMBEO
3	ARQUETA ALIVIO A CAUCE
4	SALA DE CUADROS ELÉCTRICOS
5	POZO DE REGISTRO
6	CAUDALÍMETRO
7	DESODORIZACIÓN
8	POZO SENSOR DE ALIVIOS

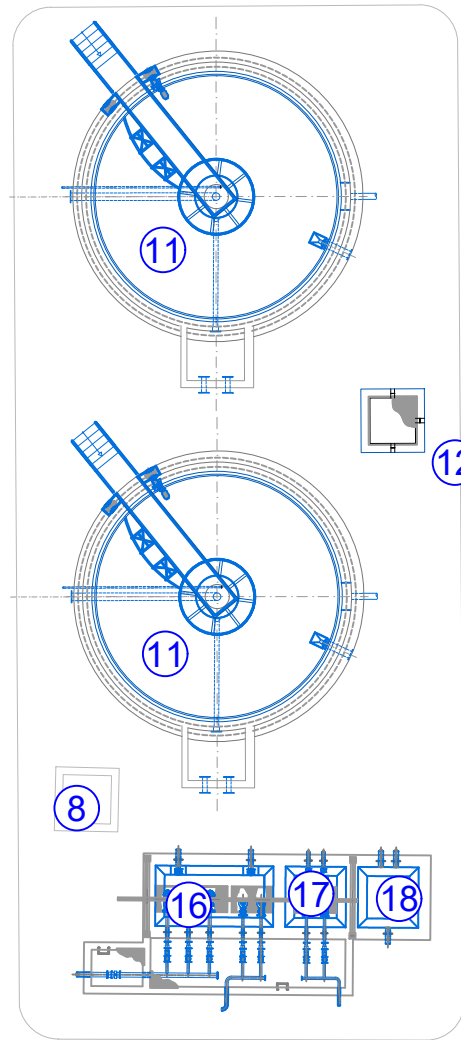

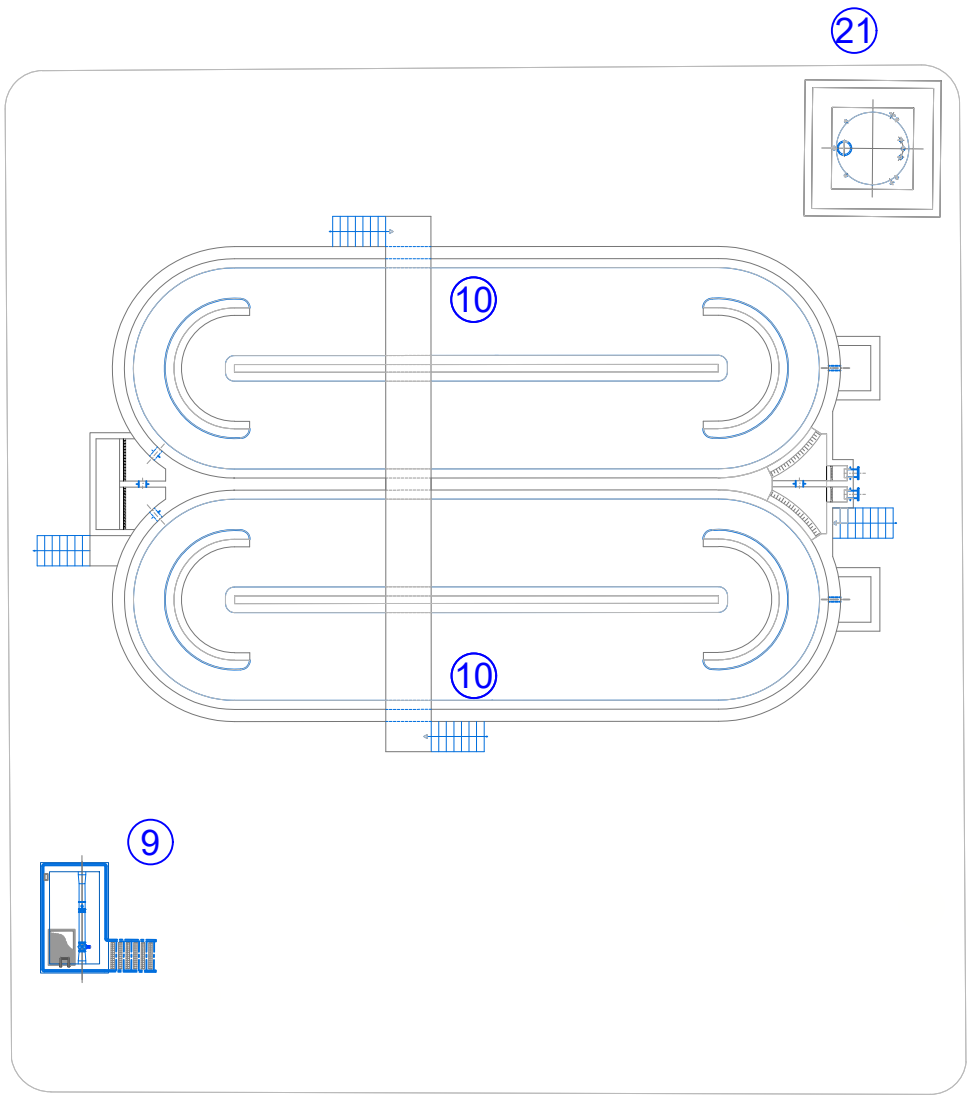


28

LEYENDA	
1	ARQUETA LLEGADA, ALIVIADERO BY-PASS GENERAL
2	TANQUE DE TORMENTAS
3	ARQUETA DE BOMBEO DE RETORNO DE TANQUE DE TORMENTAS
4	CAUDALÍMETRO BOMBEO TANQUE DE TORMENTAS
5	POZO DE GRUESOS
6	POZO DE BOMBEO
7	PRETRATAMIENTO
8	ARQUETAS VACIADOS
9	CAUDALÍMETRO AGUA PRE-TRATADA
10	REACTOR BIOLÓGICO
11	DECANTADOR SECUNDARIO
12	ARQUETA DE RECÓGIDA DE AGUA DECANTADA
13	CAUDALÍMETRO AGUA TRATADA
14	FUENTE DE PRESENTACIÓN
15	GRUPO DE PRESIÓN
16	POZO DE BOMBEO DE FANGOS
17	POZO DE BOMBEO DE FLOTANTES
18	POZO DE VACIADOS Y DRENAJES
19	ESPESADOR DE FANGOS
20	TOLVA DE FANGOS
21	CLORURO FÉRRICO
22	DESODORIZACIÓN
23	SALA DE TRATAMIENTO DE FANGOS
24	SALA DE SOPLANTES
25	SALA DE CUADROS ELÉCTRICOS
26	ALMACÉN
27	EDIFICIO DE CONTROL
28	POZO MEDICIÓN /SENSOR ALIVIOS
29	CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

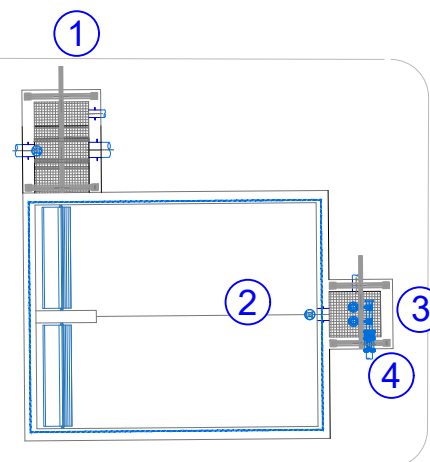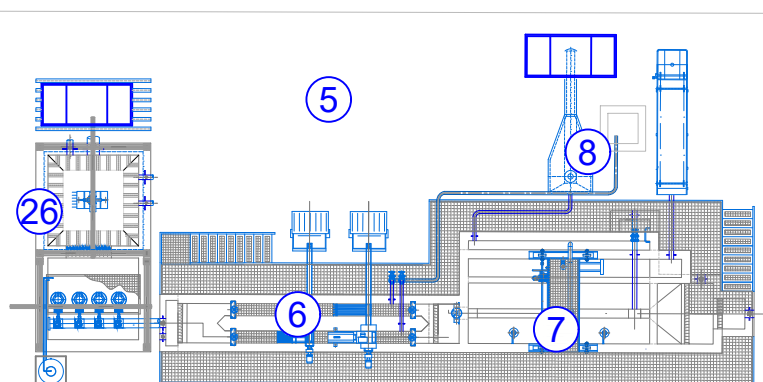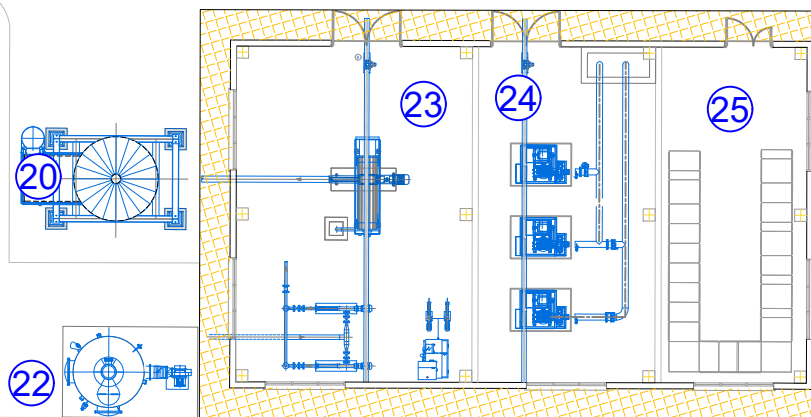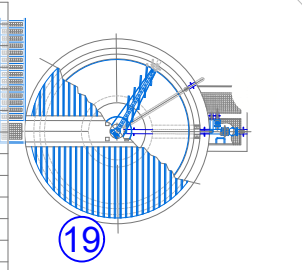




29



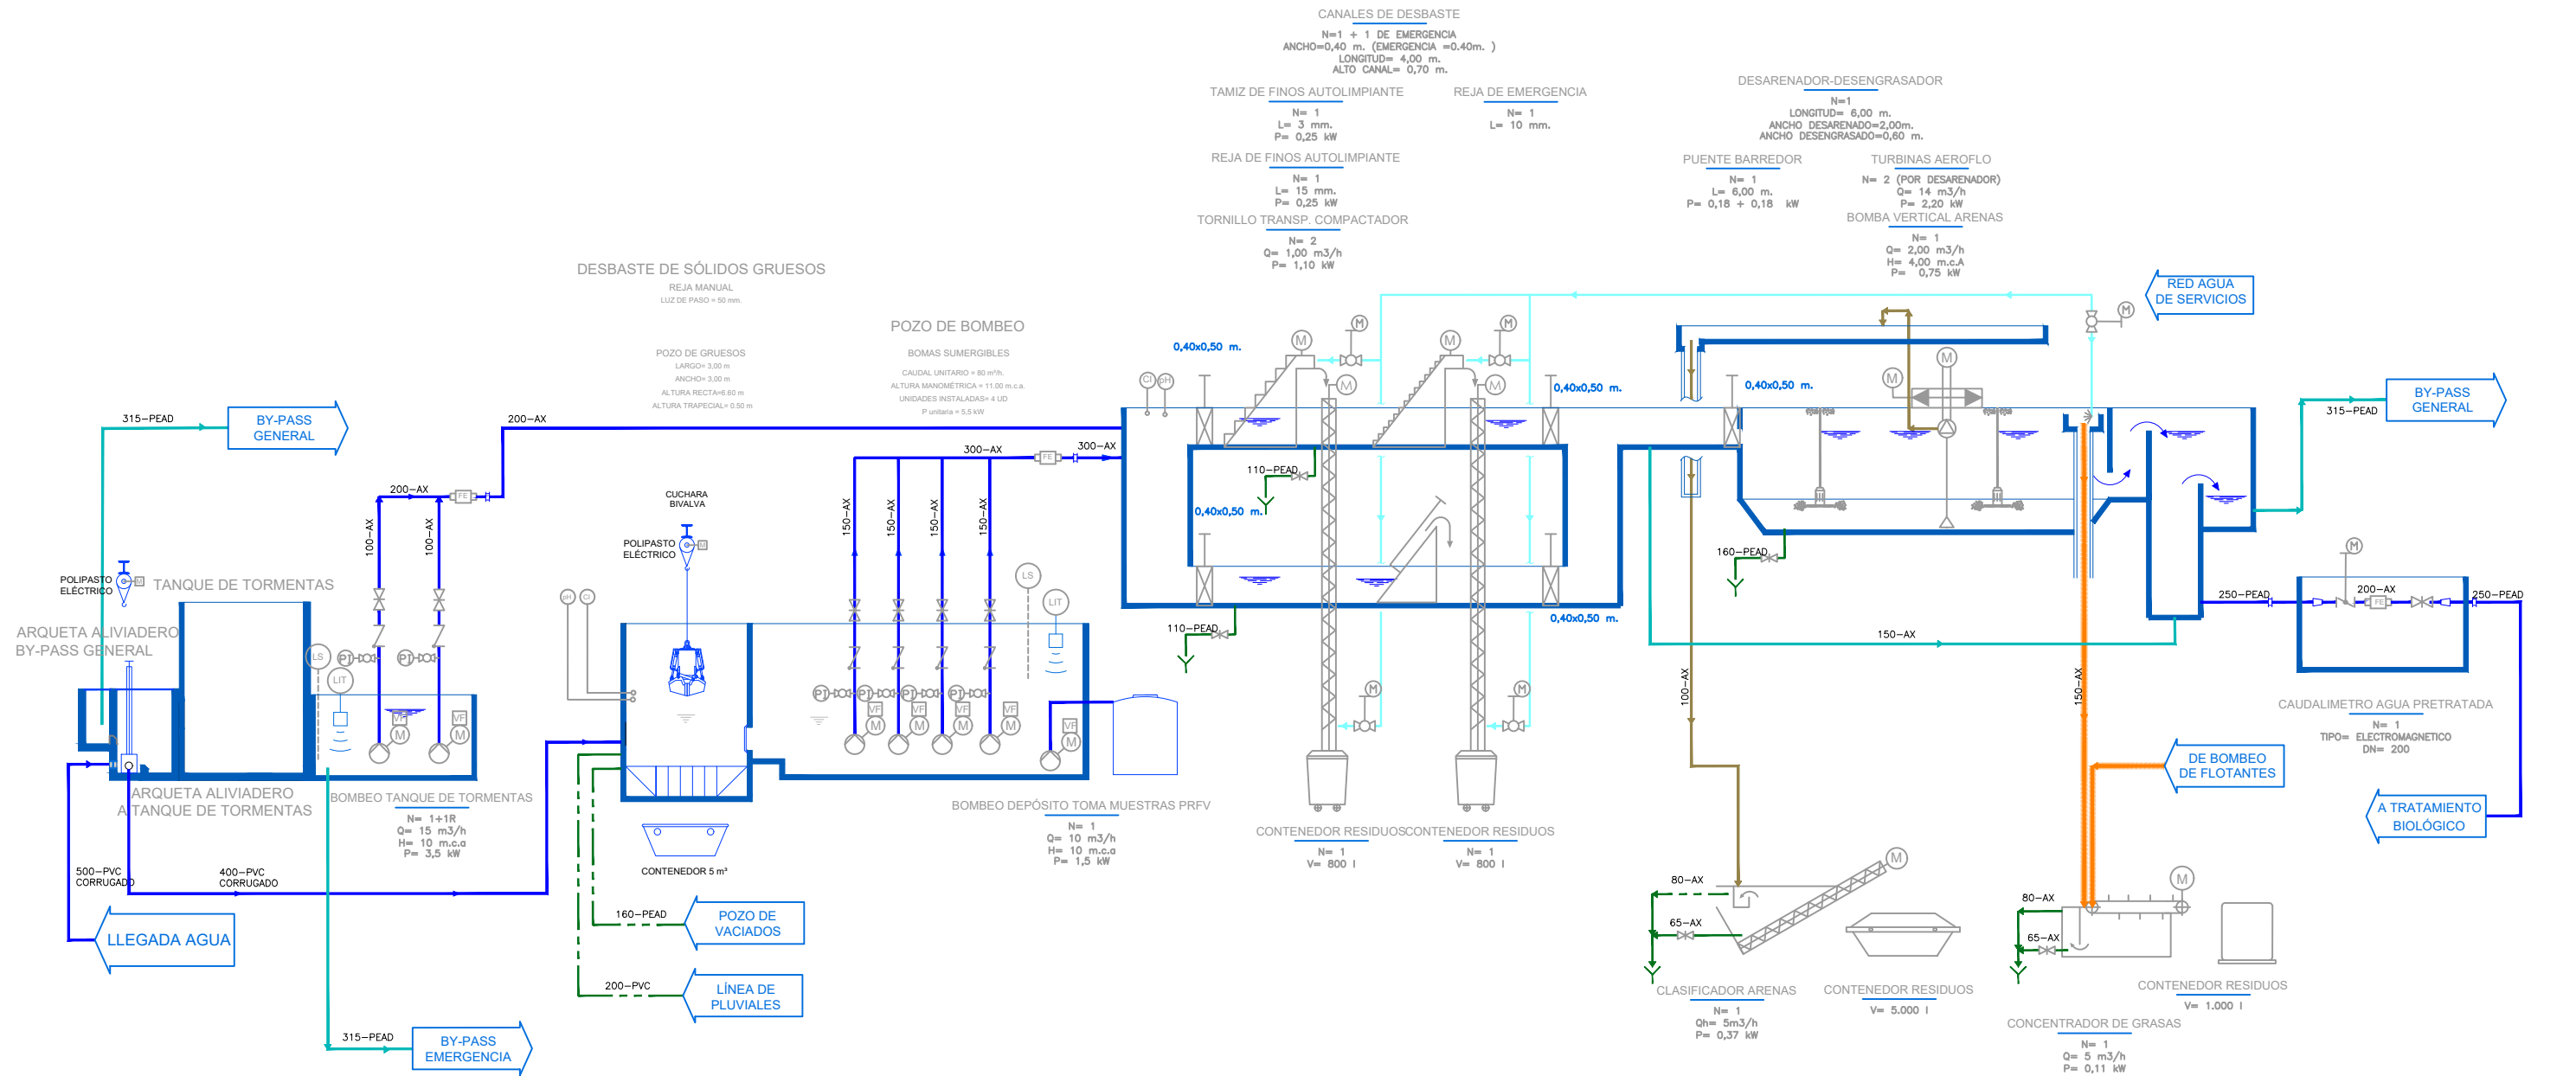

CANALES DE DESABASTE	
N=1 + 1 DE EMERGENCIA	
ANCHO=0,40 m. (EMERGENCIA =0,40m.)	
LONGITUD= 4,00 m.	
ALTO CANAL= 0,70 m.	
TAMIZ DE FINOS AUTOLIMPIANTE	REJA DE EMERGENCIA
N= 1	N= 1
L= 3 mm.	L= 10 mm.
P= 0,25 kW	
REJA DE FINOS AUTOLIMPIANTE	
N= 1	
L= 15 mm.	
P= 0,25 kW	
TORNILLO TRANSP. COMPACTADOR	
N= 2	
Q= 1,00 m3/h	
P= 1,10 kW	

DESARENADOR-DESENGRASADOR	
N=1	
LONGITUD= 8,00 m.	
ANCHO DESARENADO=2,00m.	
ANCHO DESENGRASADO=0,60 m.	
PUENTE BARREDOR	TURBINAS AEROFLO
N= 1	N= 2 (POR DESARENADOR)
L= 6,00 m.	Q= 14 m3/h
P= 0,18 + 0,18 kW	P= 2,20 kW
	BOMBA VERTICAL ARENAS
	N= 1
	Q= 2,00 m3/h
	H= 4,00 m.c.a
	P= 0,75 kW

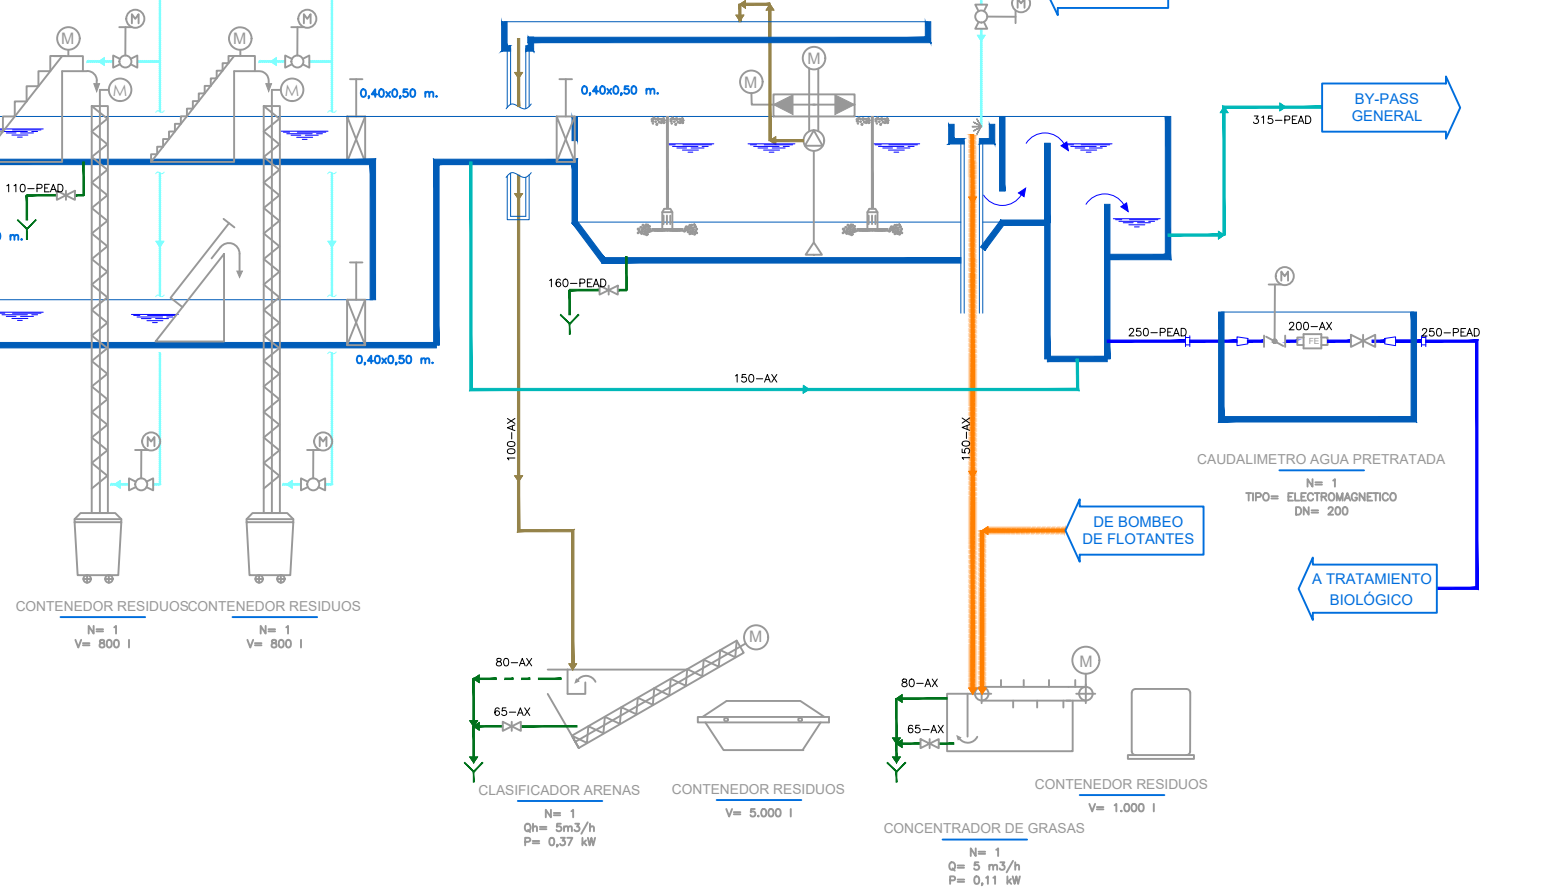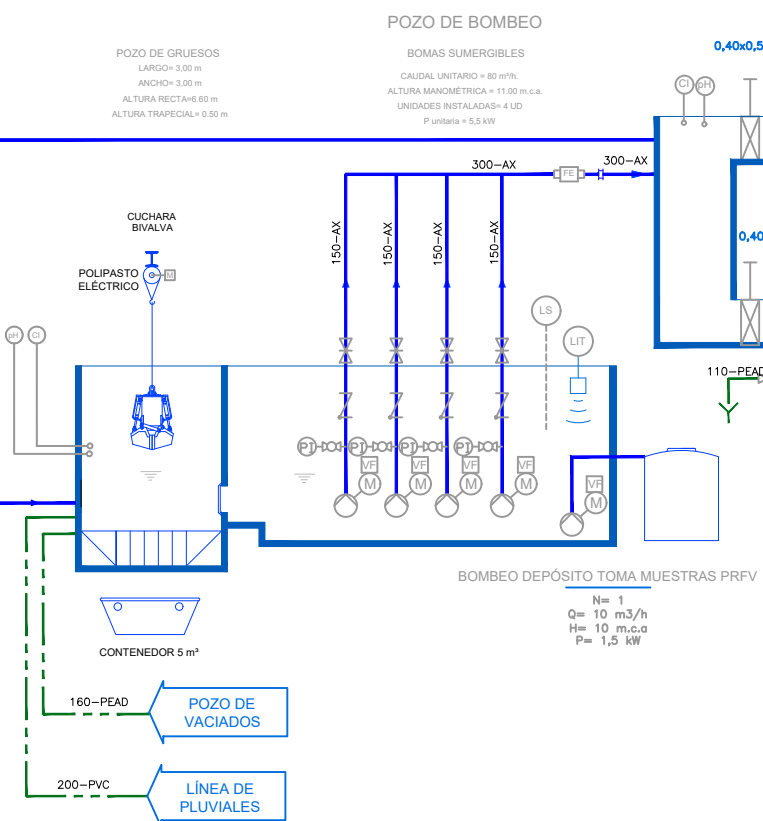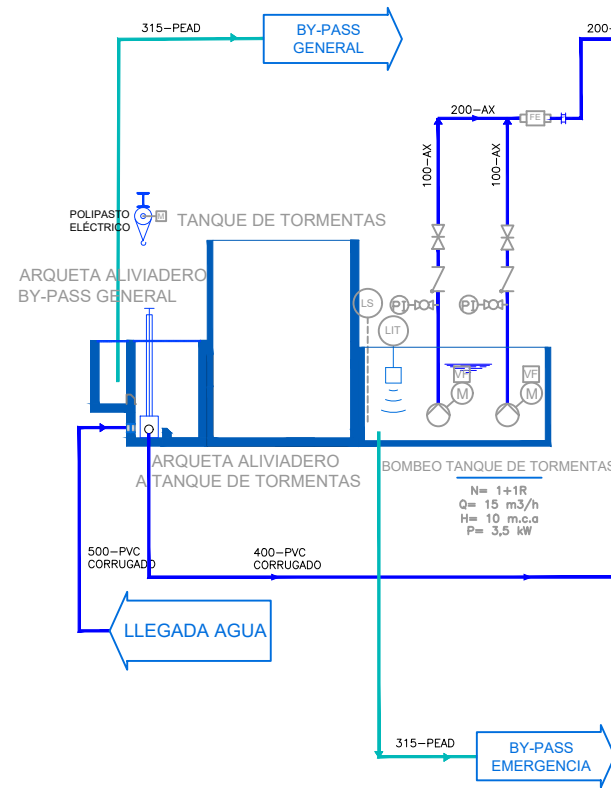

-CODIFICACIÓN-		SIMBOLOGÍA	
TUBERÍAS		VÁLVULAS Y ACCESORIOS	
FD	FUNDICIÓN	DS	VÁLVULA DE BOLA
AX	ACERO INOXIDABLE AISI 316	EX	VÁLVULA DE COMPUERTA
PVC	POLICLORURO DE VINILO	FA	VÁLVULA MARIPOSA
PEAD	POLIETILENO ALTA DENSIDAD	FEM	VÁLVULA DE RETENCIÓN DE BOLA
		GP	VÁLVULA DE GUILLOTINA
		MD	UNIÓN UNIVERSAL
		ME	CONO REDUCTOR/DIFUSOR
EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS		LÍNEAS DE PROCESO	
A	AGITADOR SUMERGIBLE	DS	DESODORIZACIÓN
AS	AIREADOR SUMERGIBLE	EX	EXTRACTOR
BS	BOMBA CENTRÍFUGA SUMERGIBLE	FA	FILTRO AUTOLIMPIANTE
BH	BOMBA DE TORNILLO HELICOIDAL	FEM	CAUDALIMETRO
BCV	BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL	GP	GRUPO DE PRESIÓN
BD	BOMBA DOSIFICADORA DE MEMBRANA	MD	MECANISMO DECAANTADOR
CC	COMPUERTA CANAL	ME	MECANISMO ESPESADOR
CDC	CONTENEDOR CONSTRUCCIÓN	PB	PUENTE BARREDOR DESARENADOR
CD	CONTENEDOR URBANO	P	POLIPASTO
CLA	CLASIFICADOR DE ARENAS	PG	PUENTE GRUA
CM	COMPUERTA MURAL	POL	EQUIPO AUTOMÁTICO DE POLI
CT	COMPUERTA TAJADERA	RA	REJA AUTOMÁTICA
CP	COMPRESOR	RM	REJA MANUAL
CEN	CENTRÍFUGA	S	SOPLANTES
CU	CUBIERTA	SF	SILO DE FANGOS
D	DEPÓSITO	SG	SEPARADOR DE GRASAS
DF	DIFUSORES	TF	TAMIZ FINOS AUTOLIMPIANTE
		TTC	TORNILLO TRANSPORTADOR COMPACTADOR

